

# 令和4年度新設電柱調査結果概要


○無電柱化推進計画の取組みのひとつである『新設電柱の抑制』について、令和4年4月に方策を関係省庁連絡会議(国土交通省・資源エネルギー庁・総務省)で、とりまとめたところ。  
○今般、令和4年度の新設及び撤去本数の調査結果がとりまとまったので公表するものである。

## 1. 電柱(電力柱+通信柱)の新設及び撤去状況(令和4年度)

	新設	撤去	増減
合計	約25.7万本 (-0.9万本)	約20.8万本 (-0.6万本)	+約5.0万本 (-0.2万本)
うち電力柱	約15.1万本 (-0.6万本)	約9.4万本 (-0.4万本)	+約5.7万本 (-0.2万本)
うち通信柱※1	約10.7万本 (-0.2万本)	約11.4万本 (-0.2万本)	-約0.7万本 (+0.1万本)

※1 通信柱はNTTを対象 ※2 括弧書きは令和3年度との比較

## 2. 新設及び撤去の状況

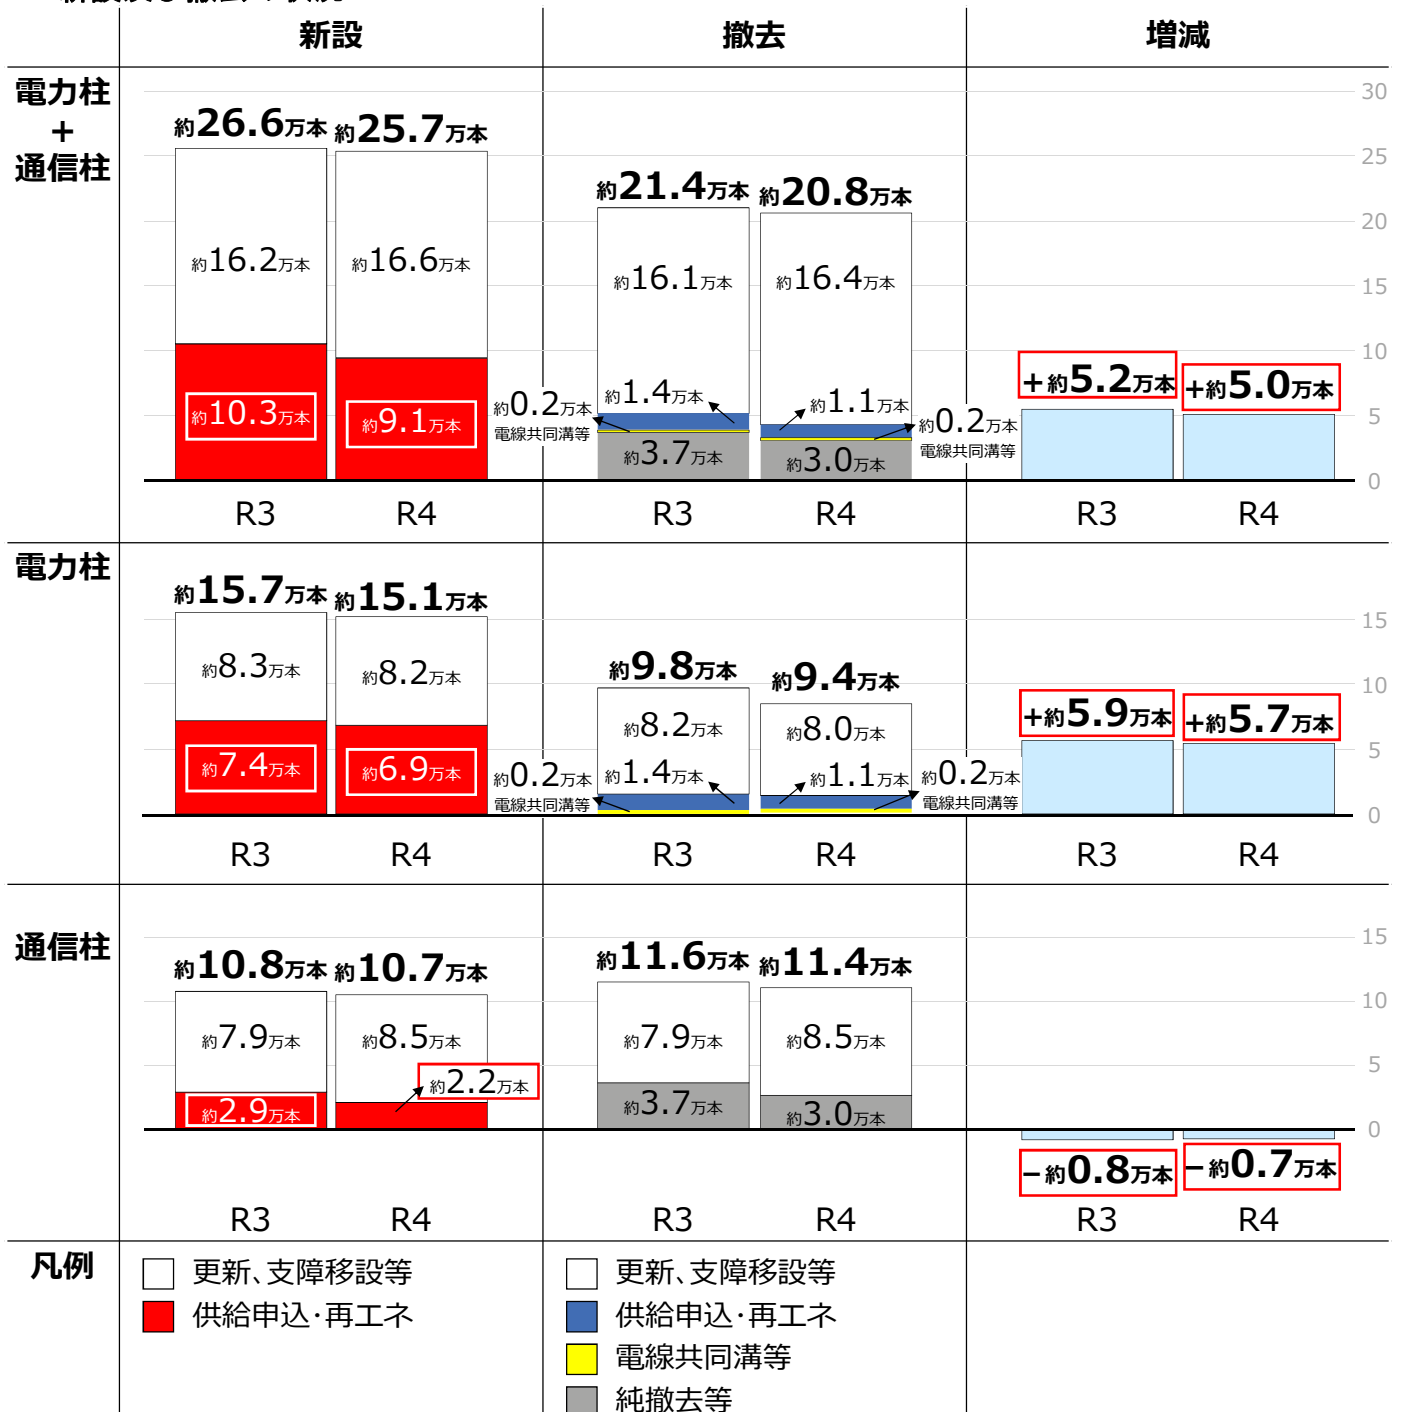

補足① 四捨五入の関係で各係数の和が一致しない。

補足② 本資料は、総務省、資源エネルギー庁の調査結果をとりまとめたものである

総務省HP

[https://www.soumu.go.jp/menu\\_seisaku/ictseisaku/denkitsushin\\_suishin/mudenchuka/index.html](https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/denkitsushin_suishin/mudenchuka/index.html)

資源エネルギー庁HP

[https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity\\_and\\_gas/other/pole/shinsetsu.html](https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/other/pole/shinsetsu.html)