

高速PLCの屋外利用高度化に向けた方策のご提案


2018年2月2日

高速電力線通信推進協議会 (PLC - J)

技術専門委員会 屋外利用検討WG

1. 屋外での想定利用範囲

屋外での利用範囲は、架空・地中の配電線系統(6600V以下)を想定。


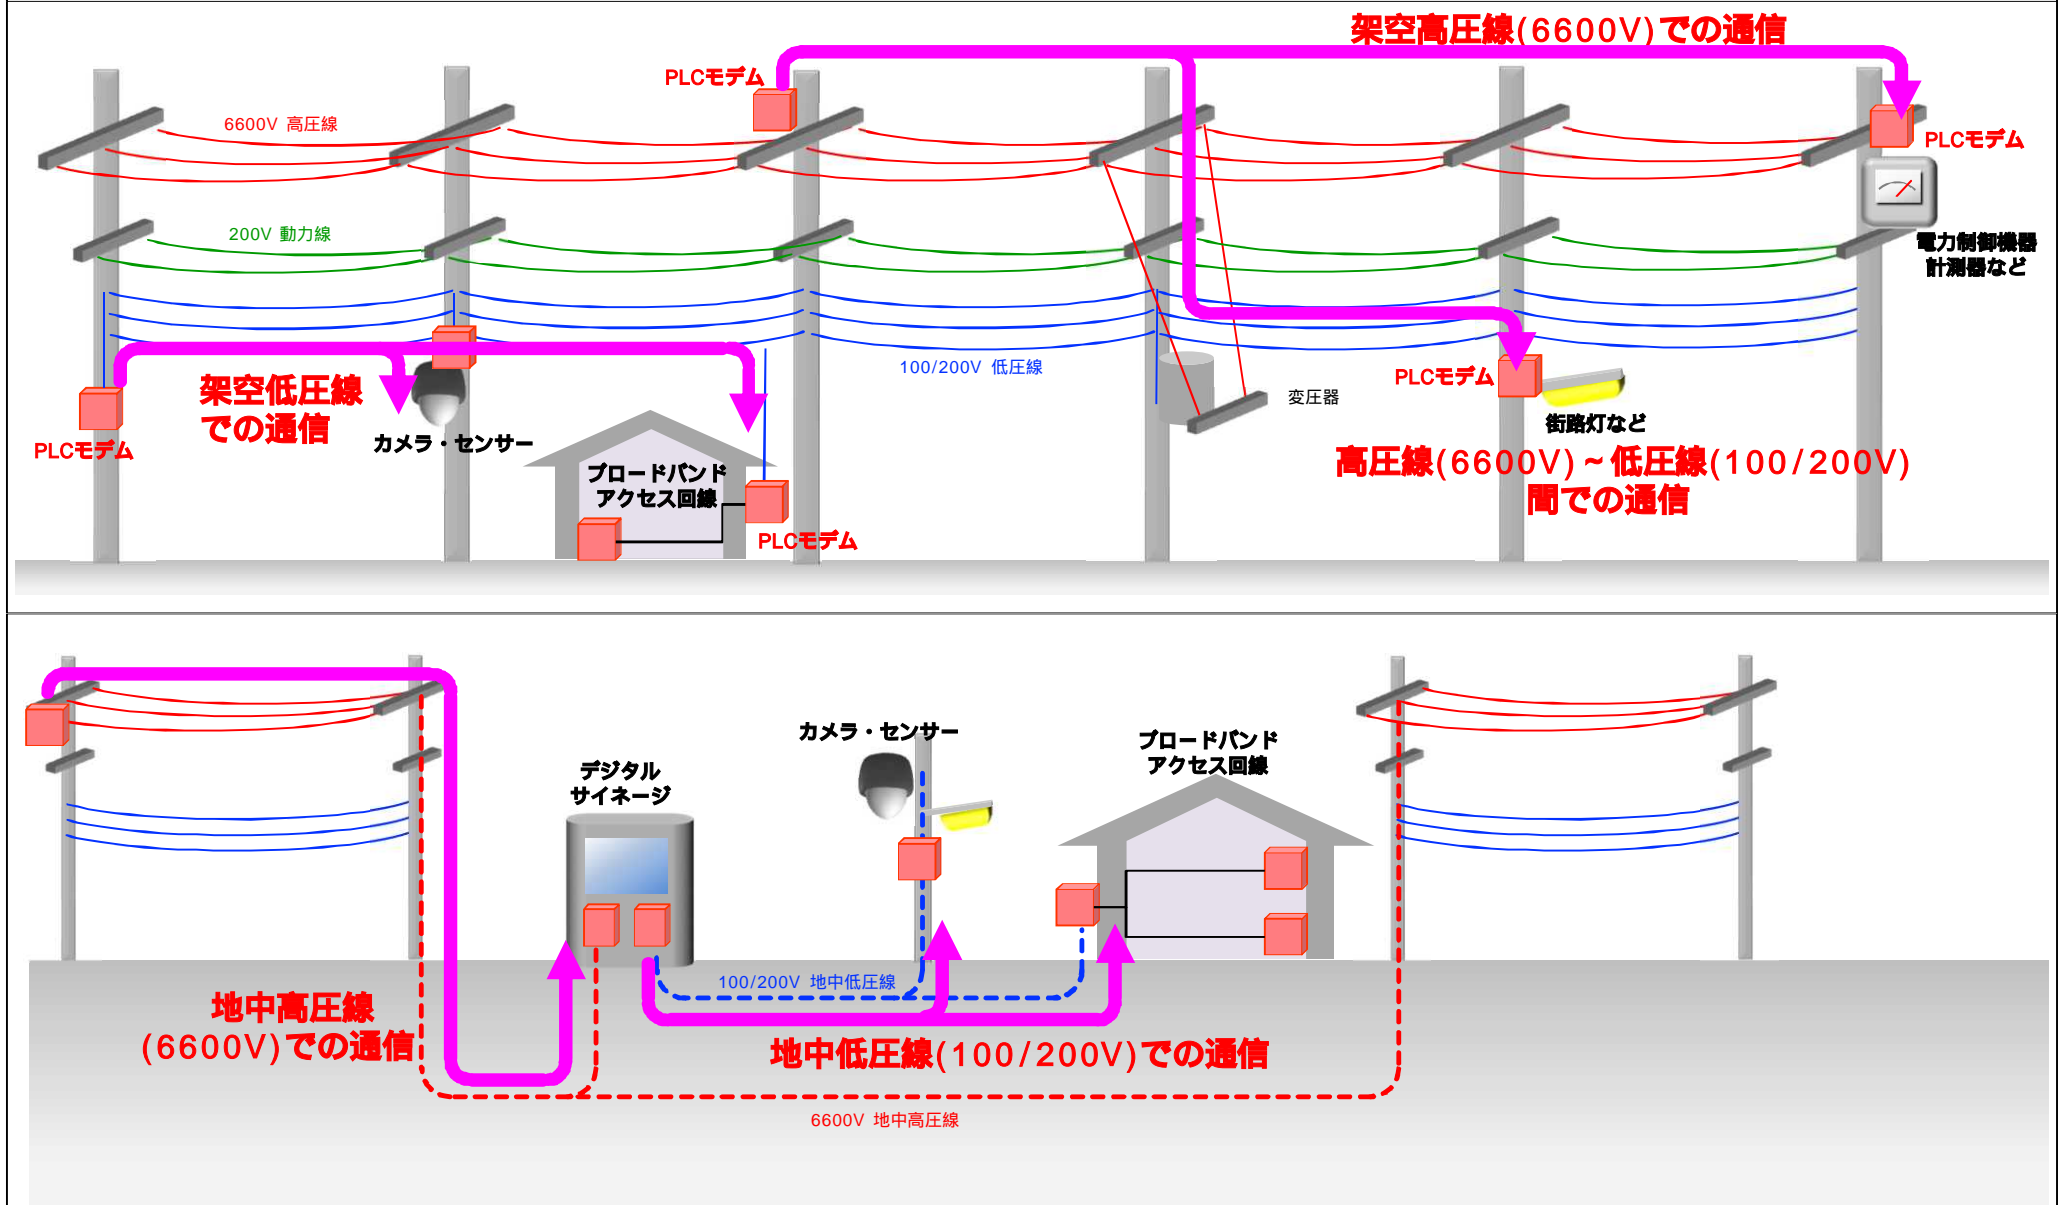


2 . 無線システムと共用のための方策のご提案

既存無線利用者への対応については、利用者毎に以下の2パターンで検討を進めたい。
今後、測定やシミュレーションなど技術的根拠を積み重ねた上で、調整を行う予定。

利用場所の特定が**不可能**な無線利用者への対応

- ・短波ラジオ
- ・アマチュア無線

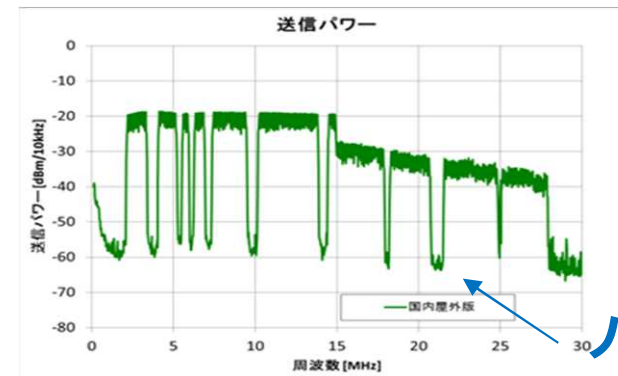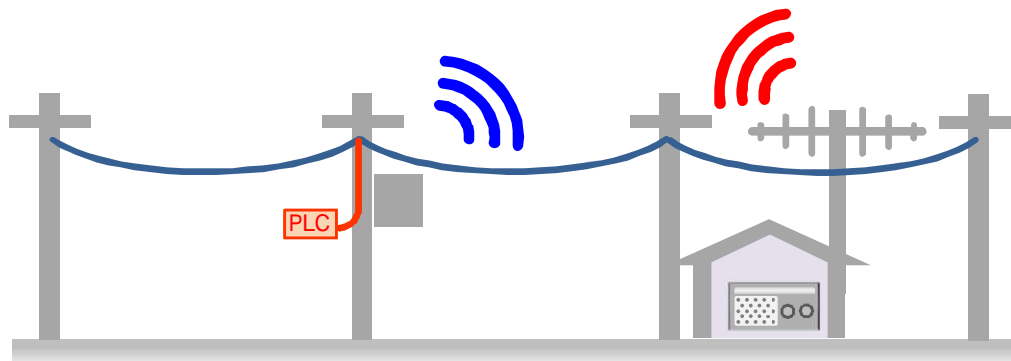

ノッチにて対応

利用場所の特定が**可能**な無線利用者への対応

