

主な施設保全費及び減価償却費に係る メタル・光の配賦フロー

一般施設保全・市内線路

一般施設保全・線路共通

一般施設保全・地中設備

減価償却費・電柱

減価償却費・地中設備

一般施設保全・市内線路(1)

■ : 今回の見直し対象

一般施設保全・市内線路

(ケーブル保守に係る費用)

故障修理

故障修理件数比

端末系伝送路(メタル)

端末系伝送路(光)

総芯線長比

メタル

地下・光

架空・光

(ケーブル保守に係る費用)

工事的设计・施工

総芯線長比

メタル

地下・光

架空・光

(電柱等保守に係る費用)

共通設備
(電柱等)

共通設備

SO処理
(設備選定)

回線管理運営

中継線路

中継線路

各区分毎に集計
(次頁に続く)

各区分毎に集計
(次々頁に続く)

一般施設保全・市内線路(1)

一般施設保全・市内線路

■ : 今回の見直し対象

(ケーブル保守に係る費用)

故障修理

故障修理稼働時間比

端末系伝送路(メタル)

端末系伝送路(光)

総芯線長比

メタル

地下・光

架空・光

(ケーブル保守に係る費用)

工事の設計・施工

特別調査

設計

施工

ケーブル長比

総芯線長比

メタル

地下・光

架空・光

メタル

地下・光

架空・光

(電柱等保守に係る費用)

共通設備
(電柱等)

SO処理
(設備選定)

中継線路

共通設備


回線管理運営

中継線路


各区分毎に集計
(次頁に続く)

(次々頁に続く)

一般施設保全・市内線路(2)

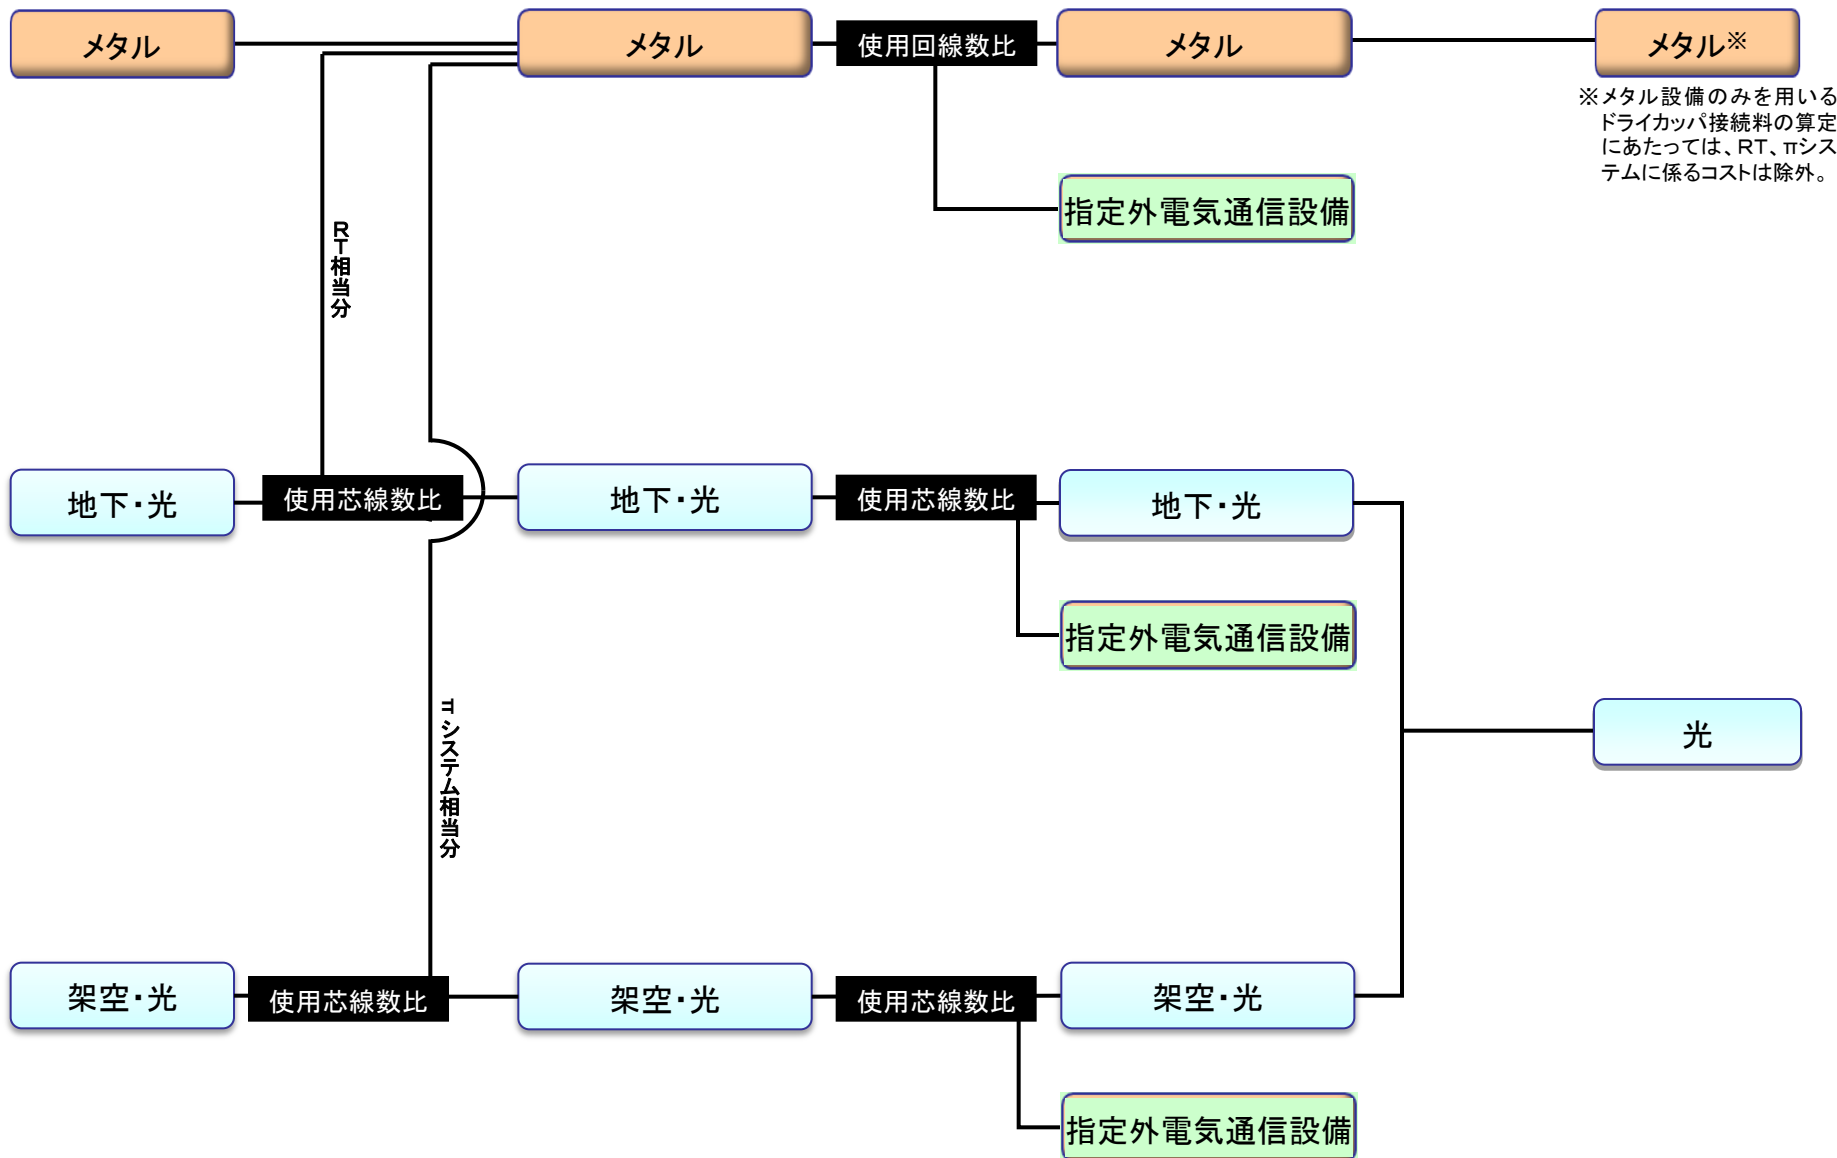


一般施設保全・市内線路(2)

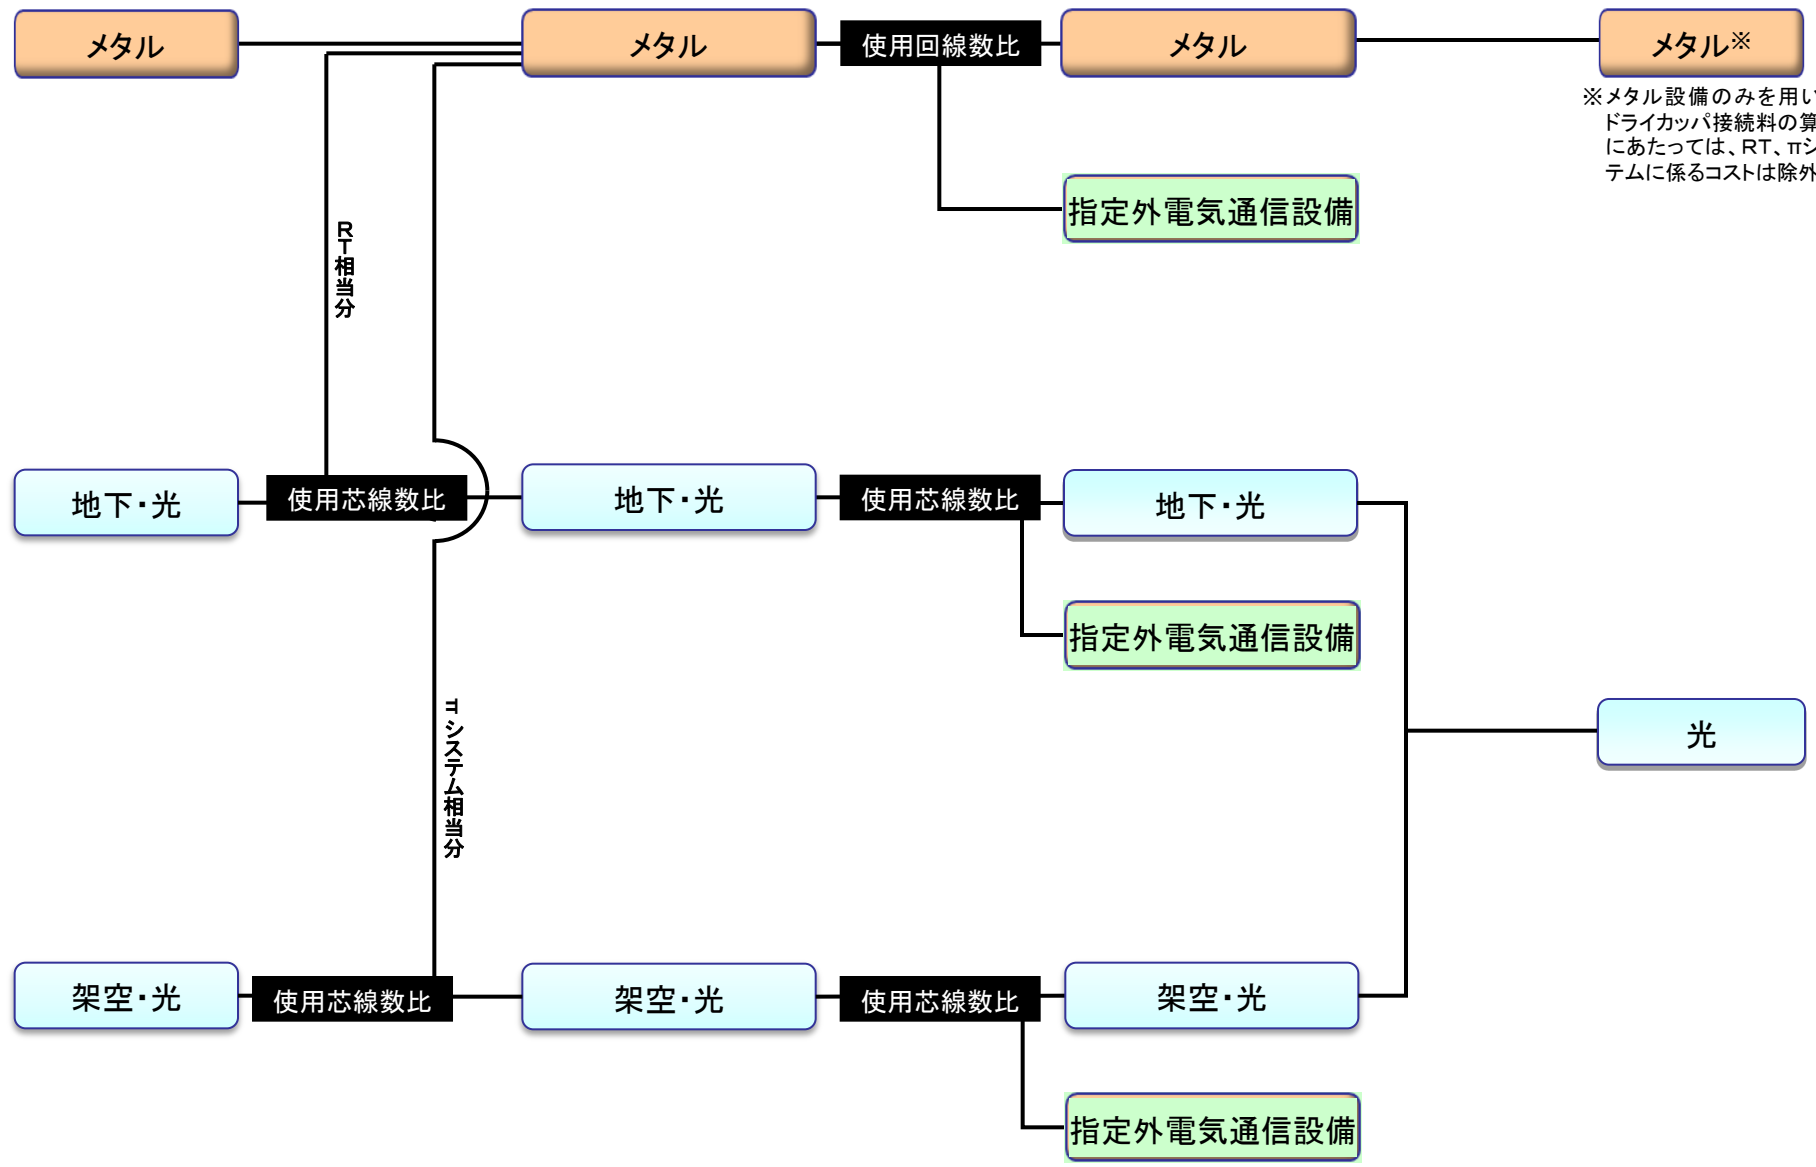

一般施設保全・市内線路(3)

■ : 今回の見直し対象

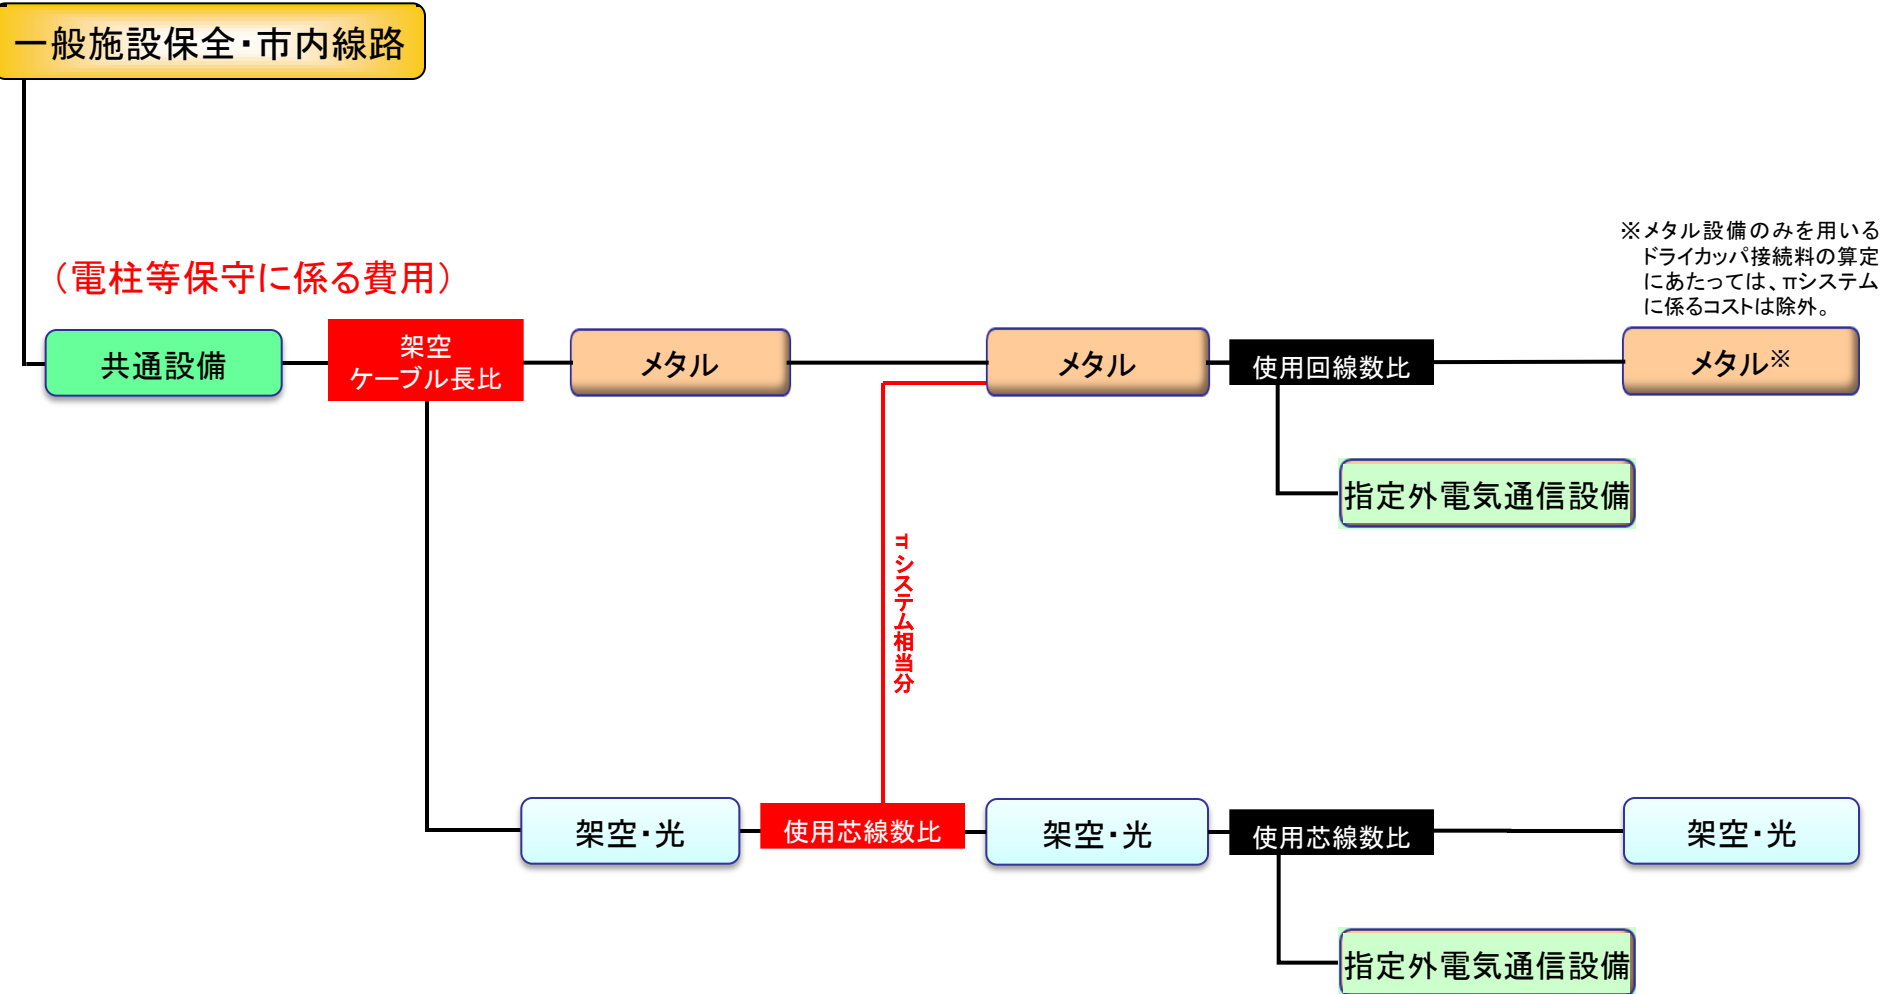

一般施設保全・市内線路(3)

■ : 今回の見直し対象

一般施設保全・市内線路

(電柱等保守に係る費用)

共通設備

契約者数比

メタル

使用回線数比

メタル※

指定外電気通信設備

※メタル設備のみを用いる
ドライカッパ接続料の算定
にあたっては、πシステム
に係るコストは除外。

架空・光

使用芯線数比

架空・光

指定外電気通信設備

一般施設保全・線路共通

■ : 今回の見直し対象

(電柱等保守に係る費用) 電柱共架料、電柱敷地補償料等

一般施設保全・線路共通

※メタル設備のみを用いる
ドライカッパ接続料の算定
にあたっては、πシステム
に係るコストは除外。

電柱本数比

線路共通(市内)

架空
ケーブル長比

メタル

メタル

使用回線数比

メタル※

指定外電気通信設備

ヨシステム相当分

架空・光

使用芯線数比

架空・光

使用芯線数比


架空・光

指定外電気通信設備

線路共通(中継・市外)

中継線路

一般施設保全・線路共通

 : 今回の見直し対象

(電柱等保守に係る費用) 電柱共架料、電柱敷地補償料等

一般施設保全・線路共通

※メタル設備のみを用いる
ドライカップ接続料の算定
にあたっては、πシステム
に係るコストは除外。

電柱本数比

線路共通(市内)

契約者数比

メタル

使用回線数比

メタル※

指定外電気通信設備

架空・光

使用芯線数比

架空・光

指定外電気通信設備

線路共通(中継・市外)

中継線路

一般施設保全・地中設備

(土木設備の保守に係る費用)

■ : 今回の見直し対象

一般施設保全・地中設備

管路ケーブル
長比等

メタル

メタル

使用回線数比

メタル※

指定外電気通信設備

RT
相当分

地下・光

使用芯線数比

地下・光

使用芯線数比

地下・光

指定外電気通信設備

※メタル設備のみを用いる
ドライカッパ接続料の算定
にあたっては、RTに係る
コストは除外。

一般施設保全・地中設備

(土木設備の保守に係る費用)

■ : 今回の見直し対象

一般施設保全・地中設備

契約者数比

メタル

使用回線数比

メタル※

指定外電気通信設備

地下・光

使用芯線数比


地下・光

指定外電気通信設備

※メタル設備のみを用いる
ドライカッパ接続料の算定
にあたっては、RTに係る
コストは除外。

減価償却費・電柱


■ : 今回の見直し対象

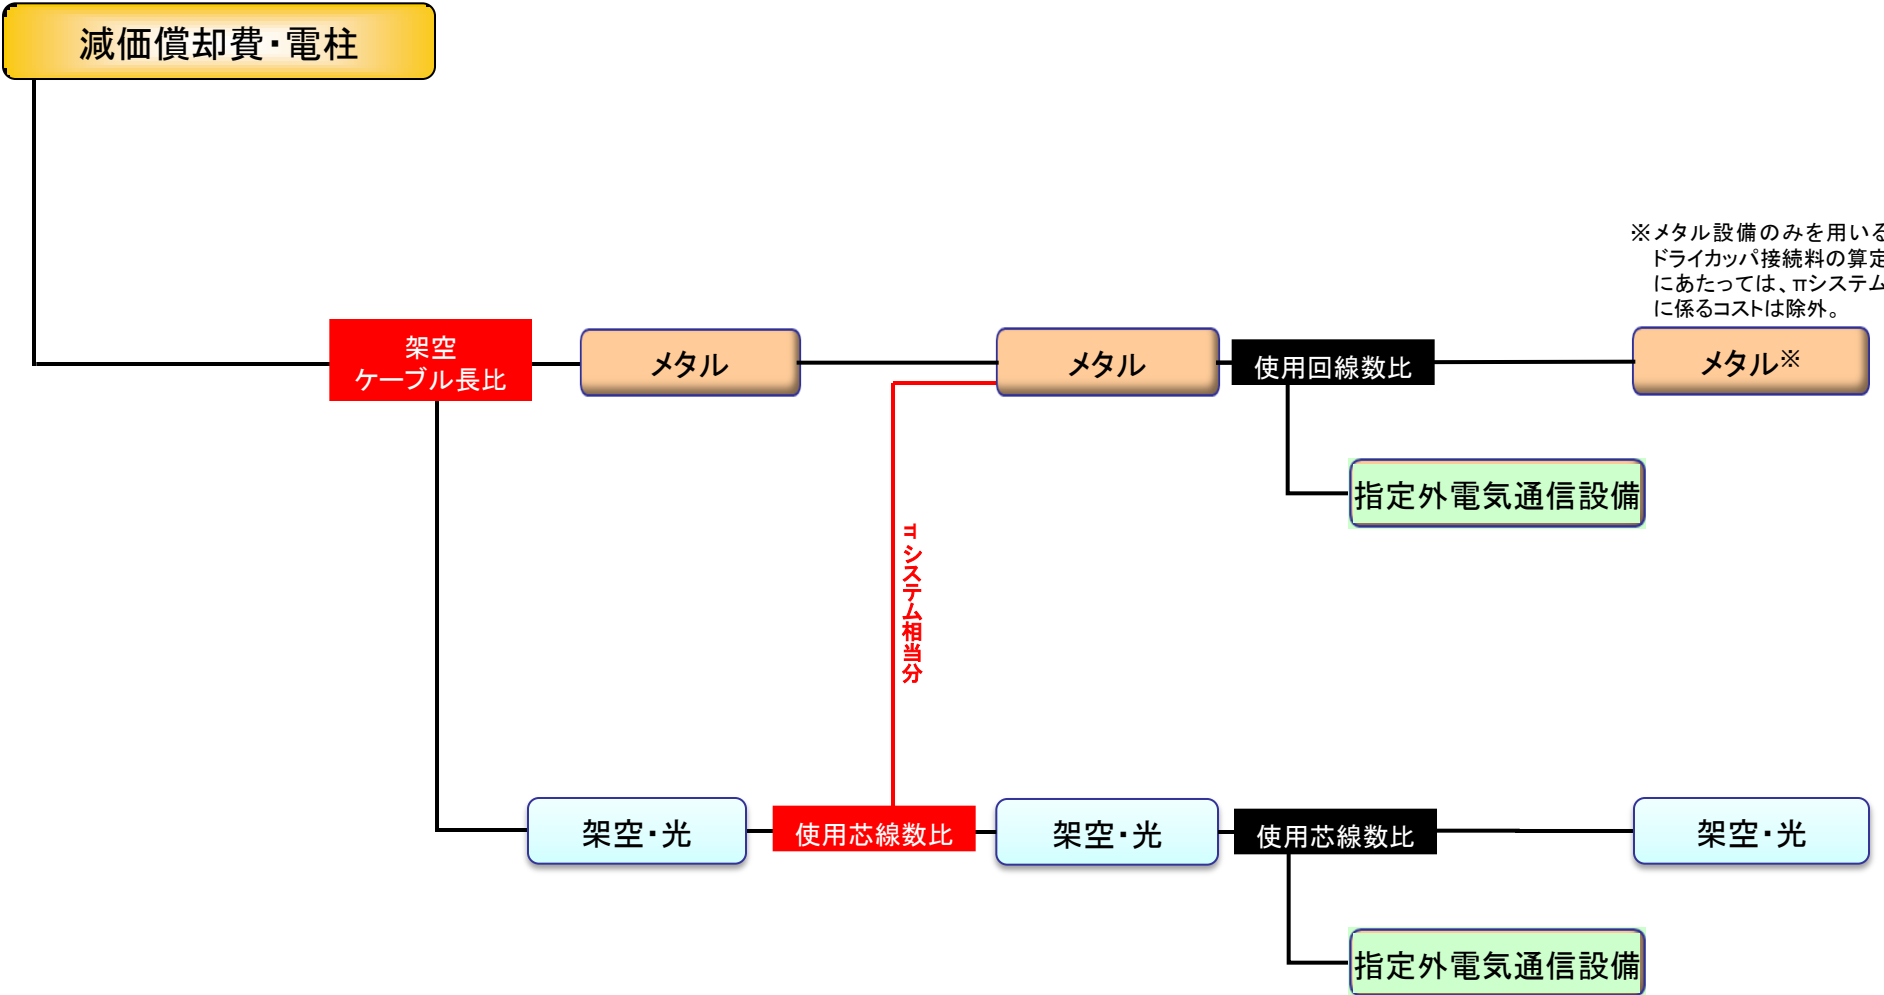

※メタル設備のみを用いる
ドライカッパ接続料の算定
にあたっては、πシステム
に係るコストは除外。

減価償却費・電柱

■ : 今回の見直し対象

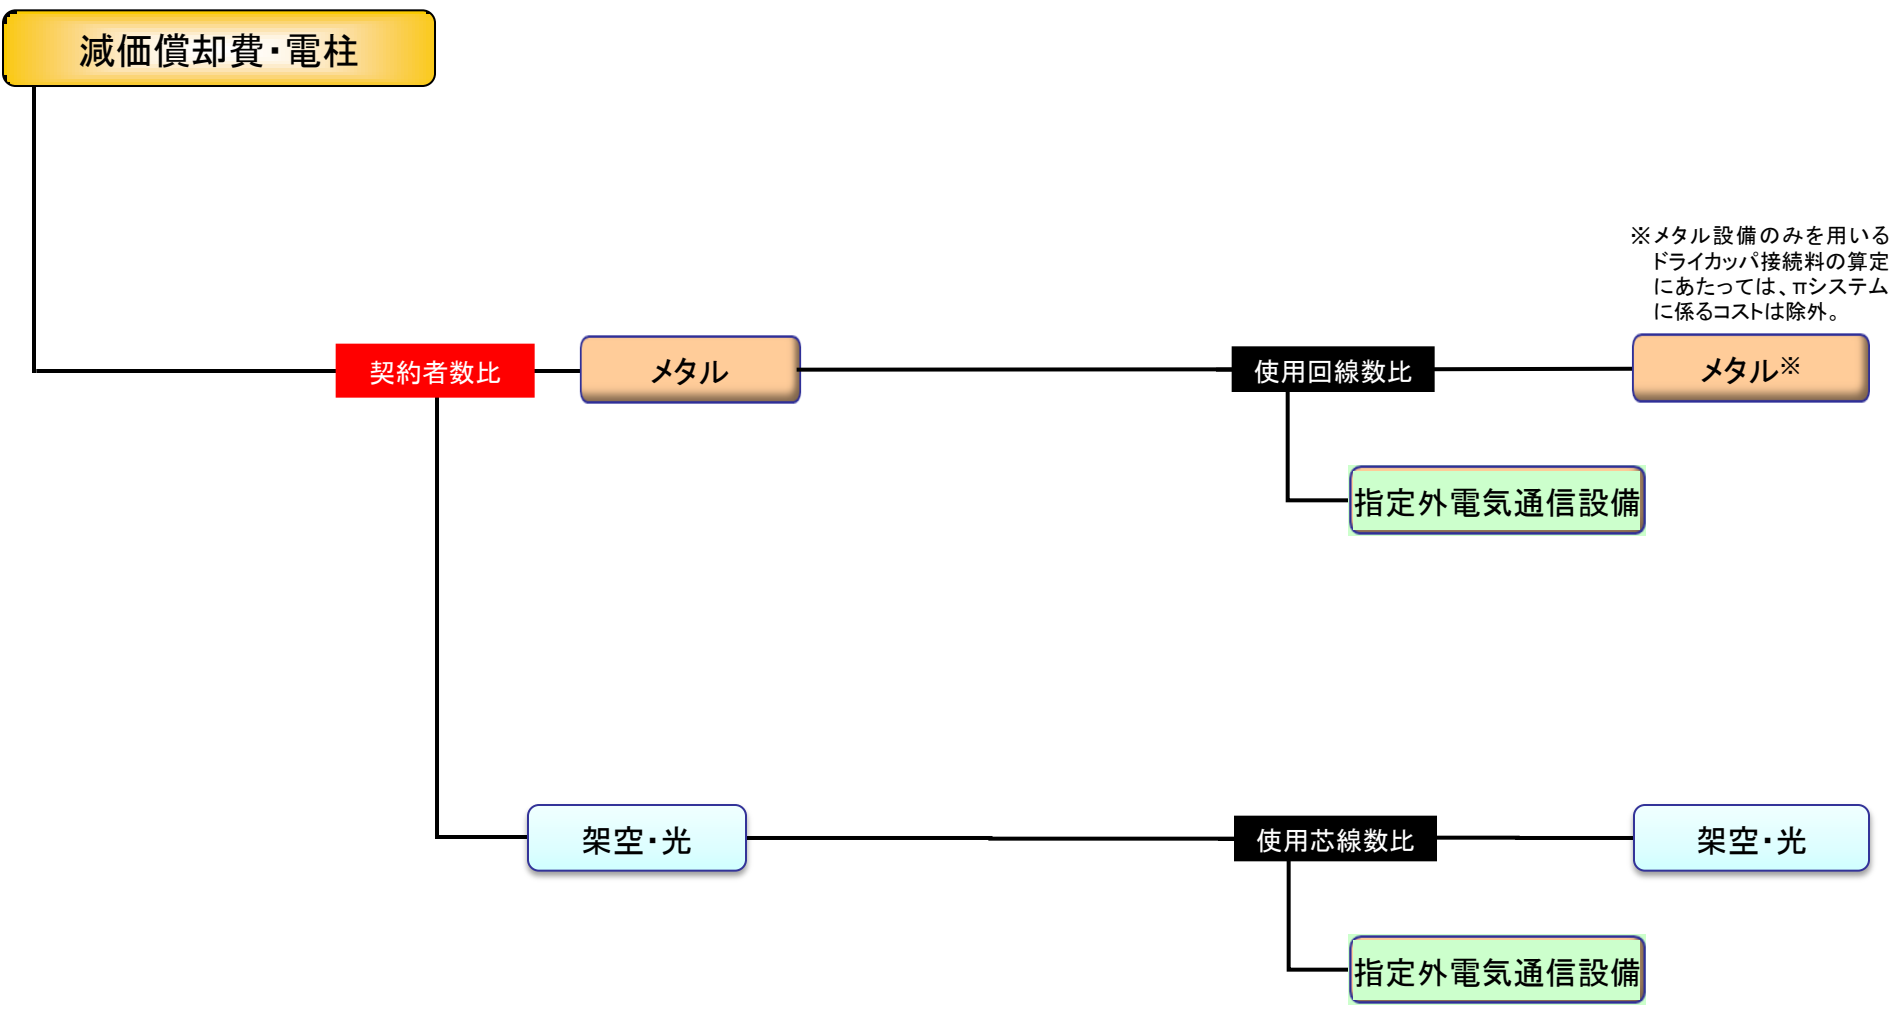

減価償却費・地中設備

: 今回の見直し対象

減価償却費・地中設備

管路ケーブル
長比等

メタル

メタル

使用回線数比

メタル※

指定外電気通信設備

RT
相当分

地下・光

使用芯線数比

地下・光

使用芯線数比

地下・光

指定外電気通信設備

※メタル設備のみを用いる
ドライカッパ接続料の算定
にあたっては、RTに係る
コストは除外。

減価償却費・地中設備

■ : 今回の見直し対象

減価償却費・地中設備

契約者数比

メタル

使用回線数比

メタル※

指定外電気通信設備

地下・光

使用芯線数比

地下・光

指定外電気通信設備

※メタル設備のみを用いる
ドライカッパ接続料の算定
にあたっては、RTに係る
コストは除外。