


～ 高速電力線搬送通信設備作業班第14回 ～
[屋外線上利用] 作業班での検討について

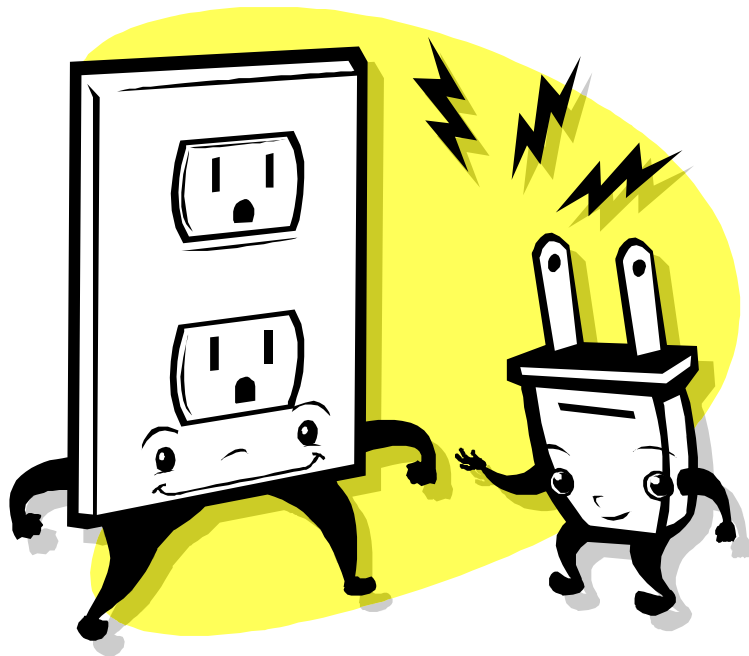

2018年7月30日

高速電力線通信推進協議会(PLC-J)

第13回作業班での検討対象スコープの通り, まずは


・Step1- 引込線取付点から負荷側での利用

について, 検討方針を提案させていただきます。

検討方針(引込線での不要信号の確認)

引込線取付点付近に屋外用モデムを設置して屋内モデムと通信した場合の引込線における不要信号の状態を次の実験で確認します。

- 模擬引込線による実験
- 実設備による実証実験

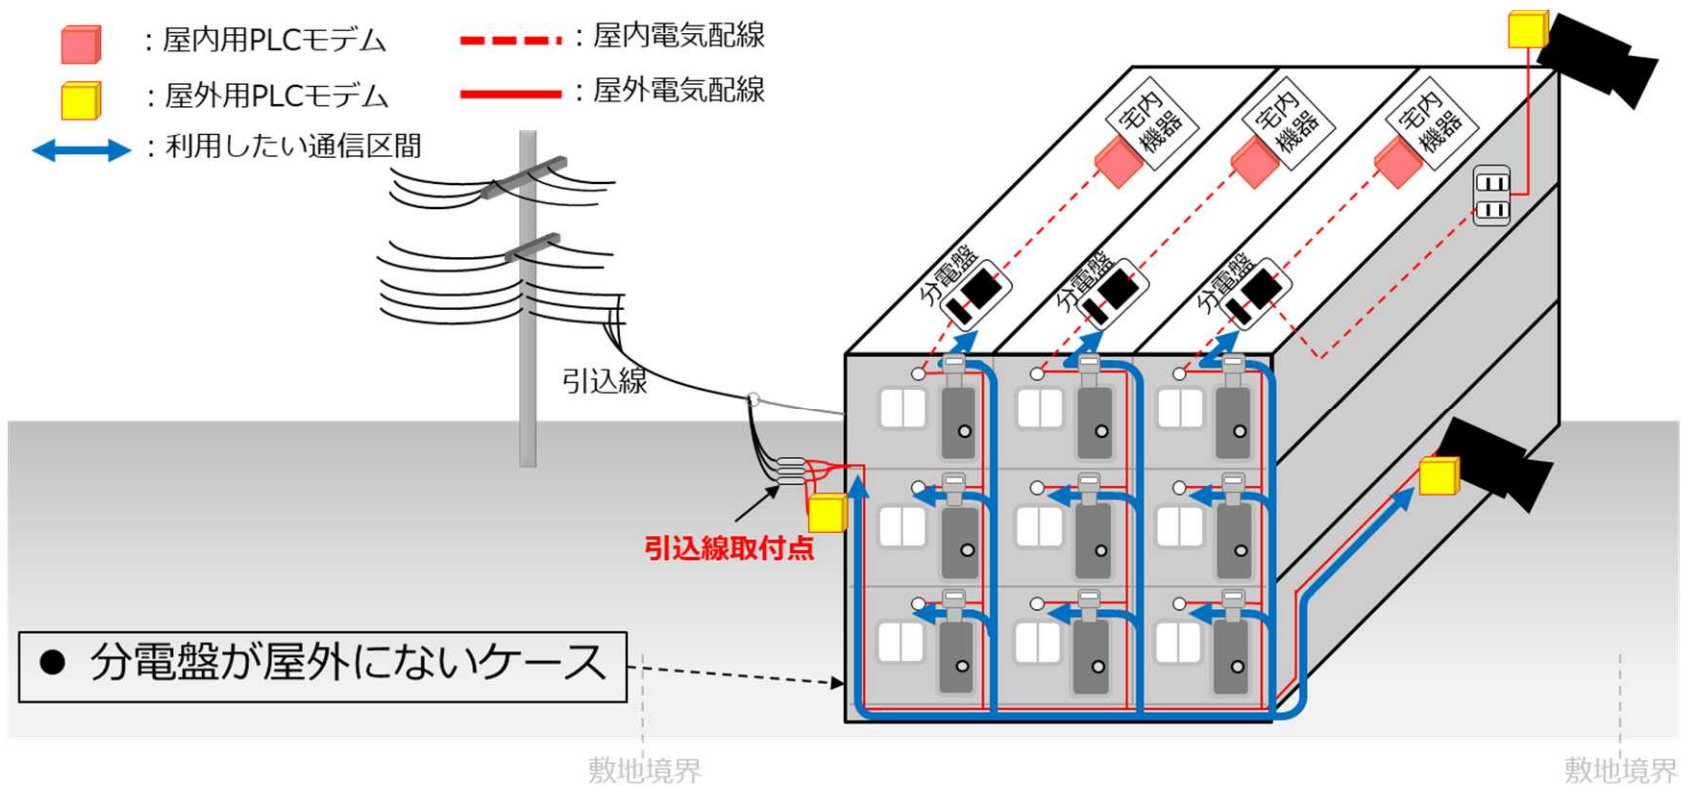

Step1- 利用ケース例