





1 業務区域及び無線局の設置場所

凡例

-  業務区域
-  無線局の設置場所

※業務区域は、受信電界強度が55dB μ V/m以上となる区域

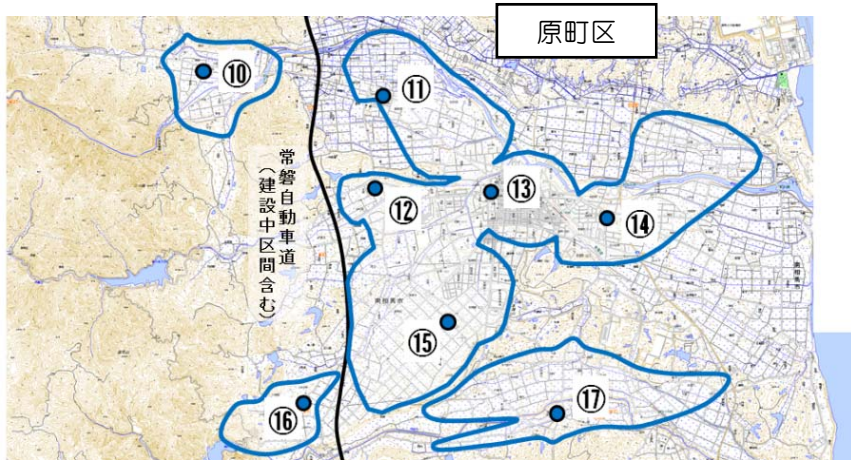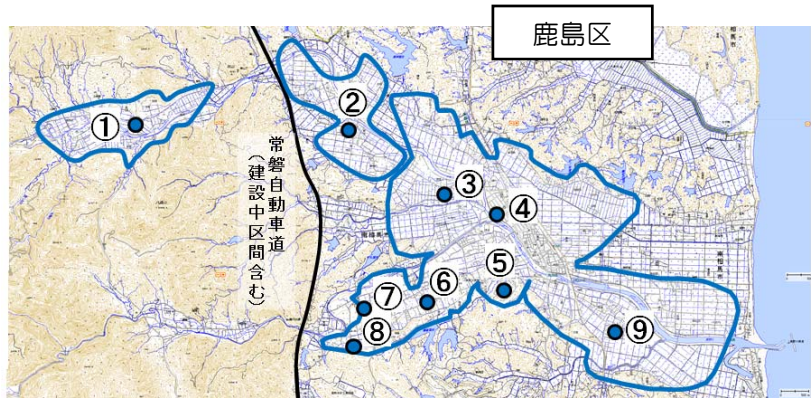

2 識別信号、空中線電力等

設置場所	識別信号	空中線電力	実効輻射電力
①	みなみそうましとちくぼエリアほうそう	6.9 mW	5.0 mW
②	みなみそうましかみまのしょうエリアほうそう	6.9 mW	5.0 mW
③	みなみそうましおかわだエリアほうそう	2.8 mW	2.0 mW
④	みなみそうましにしまちエリアほうそう	5.5 mW	4.0 mW
⑤	みなみそうましさくらホールエリアほうそう	6.1 mW	1.00 mW
⑥	みなみそうましかみてらうちエリアほうそう	6.1 mW	1.00 mW
⑦	みなみそうましせいぶコミセンエリアほうそう	6.1 mW	1.00 mW
⑧	みなみそうましこいけエリアほうそう	1.8 mW	3.0 mW
⑨	みなみそうましまのしょうまえエリアほうそう	1.10 mW	8.0 mW
⑩	みなみそうましおおはらエリアほうそう	4.9 mW	8.0 mW
⑪	みなみそうましいしがみいちしょうエリアほうそう	6.1 mW	1.00 mW
⑫	みなみそうましいしがみちゅうエリアほうそう	6.1 mW	1.00 mW
⑬	みなみそうましやくしょエリアほうそう	6.1 mW	1.00 mW
⑭	みなみそうましはらまちにちゅうエリアほうそう	1.10 mW	8.0 mW
⑮	みなみそうましひばりがはらエリアほうそう	1.10 mW	8.0 mW
⑯	みなみそうましばばエリアほうそう	6 mW	1.0 mW
⑰	みなみそうましおおたしょうエリアほうそう	1.10 mW	8.0 mW